

# 令和8年度 水質検査計画

## 豊見城市水道事業



### 水質検査計画とは

豊見城市水道事業は、市内全域に水道水を供給している水道事業者です。供給される水道水が安全であることを確認するためには、水質検査が必要不可欠であり、蛇口（給水栓）等で定期または臨時の水質検査を実施しています。

水質検査計画とは、水道水の水質検査について、検査を行う項目、採水場所、年間の検査の回数、および公表方法などを示した計画のことであり、水道事業者は水質検査計画を策定し、公表することが義務付けられています。

この水質検査計画の中には、豊見城市水道事業者が令和8年度に行う水質検査への取り組みが示されており、令和8年4月1日から実施します。

豊見城市上下水道部 令和8年3月

## 目次

1. はじめに	1
2. 基本方針	1
3. 水道事業の概要	1
4. 水道水の状況及び水質管理上留意する事項	2
5. 検査地点	2
6. 水質検査項目及び検査頻度	3
7. 臨時の水質検査	4
8. 水質検査の方法	4
9. 水質検査計画及び検査結果の公表	4
10. 水質検査結果の評価及び検査計画の見直し	5
11. 水質検査の精度と信頼性保証	5
12. 関係者との連携	5
資料1. 水質検査結果（年度別最大値）	6
資料2. 水質検査採水箇所図	8
資料3. 水質基準項目の検査頻度	9
資料4. 法令に基づく毎日検査等	18
資料5. 水質管理目標設定項目の検査項目及び頻度	19
資料6. 水質基準項目の検査方法	20
資料7. 水質管理目標設定項目の検査方法	22

## 1. はじめに

豊見城市水道事業は、水道用水供給事業者である沖縄県企業局から浄水を購入することによって市内全域に水道水を供給している水道事業者です。従って、水源や浄水過程における水質管理の業務はなく、沖縄県企業局からの供給点以降の市内に設置してある蛇口（給水栓）から出る水の水質検査を実施することによって水道水の水質管理を行っています。

本市の水道水は沖縄県企業局が管理・運用する西原浄水場及び石川浄水場から市の管理する配水池を経由して供給されています。

## 2. 基本方針

- 1) 水質基準に適合した安全な水道水を給水するために、浄水の状況を踏まえて水質検査項目等を定めた水質検査計画を策定します。
- 2) 検査地点については、水質基準が適用される給水系統末端付近の蛇口とします。
- 3) 検査項目については、水道法で検査が義務付けられている水質基準項目、検査計画に位置づけることが望ましいとされている水質管理目標設定項目及び水道水がより安全で良質であることを確認するために本市が必要とする水質項目とします。
- 4) 検査頻度については：
  - (1) 水道法施行規則第15条第1項第1号に基づく「毎日検査」を蛇口において行います。
  - (2) 同条規則第1項第2号に基づく「毎月検査」を蛇口において行います。
  - (3) 給水末端の蛇口の水が良好で水質基準を満足していることから、3年に1回以上に検査頻度を緩和することが可能な検査項目についても、水質の安全性を確認するために、検査頻度を減らさずに全項目検査を年1回行います。

## 3. 水道事業の概要

- 1) 令和6年度における給水状況は次表のとおりです。

項 目	内 容
給水区域	市内全域
給水人口	65,549人
普及率 %	100%
給水戸数	24,969
水源種別	浄水受水
計画一日最大給水量 m <sup>3</sup>	26,000m <sup>3</sup>
一日最大給水量 m <sup>3</sup>	20,570m <sup>3</sup>
一日平均給水量 m <sup>3</sup>	19,019m <sup>3</sup>

## 4. 水道水の状況及び水質管理上留意する事項

### 原水及び水道水の状況

#### 1) 原水の状況について

本市は、沖縄県企業局が管理する浄水場で浄水された水道水を受水しており、水道水の水質は水質基準に適合した良質な水である旨の報告を受けています。

供給を受けている水道水の水源の状況、原水の水質、浄水施設及び沖縄県企業局水質検査については、沖縄県企業局ホームページからご覧いただけます。

※沖縄県企業局HP (<http://www.eb.pref.okinawa.jp>)

#### 2) 水道水の状況について

水道水については、これまでの検査結果から基準値を下回っており、安全で良質な水であります。(資料1参照)

### 水質管理上の留意事項

#### 1) 排水作業・布設更新等による水質管理

水道水を供給する配水管において、長時間の滞留や管材の老朽化は、水質に悪影響を及ぼす可能性があります。滞留解消のための定期的な排水作業や、老朽化した配水管等の布設更新などを適宜施し、安全で良質な水道水の水質管理に努めます。

#### 2) 水道水の安全性を確保する管理体制

沖縄県企業局から浄水受水後の市水道事業システム全体において、水道水の水質の安全性を脅かすリスクの排除と監視体制を維持・充実させ、平時の安全確認及び緊急時における即応体制の強化に努めます。

#### 3) 水道水の水質に関する疑義への対応

豊見城市水道事業より供給する水道水の水質に関する疑義について、その異常の確認と原因特定のための現地調査に努めます。

## 5. 検査地点

#### 1) 給水栓

配水系統ごとに、市内9カ所を設定し検査を行います。

毎日検査については、市内6カ所で検査を行います。

(資料2参照)

## 6. 水質検査項目及び検査頻度

1) 水質基準が適用される、蛇口（給水末端）における水質検査項目と検査頻度は、次のとおりとします。

### (1) 水質検査項目

法令に基づく水質検査表において水質基準項目（52項目）の検査を行います（資料3参照）。また、法令に基づく水質検査表の7項目について毎日検査を行います（資料4参照）。

### (2) 検査頻度

①毎日検査：法令に基づく水質検査（資料4参照）の色、濁り、消毒の残留効果、臭気、味、PH、伝導率の検査については、1日1回行います。

②毎月検査：法令に基づく水質検査（資料1参照）の項目の中からNo. 1, 2, 39, 47～52までについては毎月検査を行います。

③年4回検査：法令に基づく水質検査（資料1参照）の項目の中からNo. 10, 22～32（12項目）は消毒剤及び消毒副生成物として、No. 34（項目）について安全性及び性状確認のため、年4回行います。

④年1回検査：法令に基づく水質検査（資料1参照）のうち、過去3年間における当該項目の検査結果が基準値の1/10以下の場合には3年に1回、（1/5以下の場合には1年に1回）まで検査頻度を緩和できるとされていますが、水質が安定して良好であることを確認するため、検査頻度を減らさずに年1回全項目検査（52項目）を行います。

### 2) 本市が水質管理上必要とする水質検査項目と検査頻度

独自に行う水質検査の水質管理目標設定項目は、通知で26項目設定されていますが、水源の種別によって着目すべき項目が提示されており、それに準じて検査項目の設定、水質管理項目の設定、そして水質管理上留意すべきものとして12項目を設定します。（資料5参照）

## 7. 臨時の水質検査

臨時の水質検査は、原則として次のような場合により水質基準に適合しないおそれがあるときに行います。水質検査結果に異常が認められた場合は、確認のため直ちに再検査を行うとともに飲用の制限等必要な措置を講じます。採水場所は、水質異常の内容とその範囲を確認できる地点を選定します。臨時の水質検査を行う項目は、水質基準項目、水質管理目標設定項目及びその他必要な項目とし、自己検査及び委託検査で対応します。

臨時の水質検査は、水質異常が発生したときに直ちに実施し、給水栓での安全が確認されるまで行います。

臨時の水質検査を行う要件	検査項目及び検査頻度
<ul style="list-style-type: none"> <li>●水源や水源付近の異常、浄水過程の異常の連絡があった場合</li> <li>●水道施設が汚染されたおそれがある場合</li> <li>●その他特に必要があると認められたとき</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●一般細菌、大腸菌、塩化物イオン、有機物（全有機炭素の量）、pH値、臭気、味、色度、濁度</li> <li>●水質基準に適合しないおそれのある項目及び関連する項目を適時選択する。また、測定頻度は必要に応じて対応する。</li> </ul>


## 8. 水質検査の方法（資料6、7参照）

水質基準項目、水質管理目標設定項目の水質検査は、国（環境省）が定めた水道水の検査方法（告示法：基準項目の検査方法、残留塩素の検査方法）及び（水質管理目標設定項目の検査方法）によって行います。また、上記以外の項目については「上水試験方法（日本水道協会）」等に準じて行います。

## 9. 水質検査計画及び検査結果の公表

水質検査計画は毎事業年度の開始前に作成し、本市のホームページを利用して公表します。

また、水質検査計画に基づいて行った水質検査の結果についても、本市のホームページを利用して速やかに公表します。

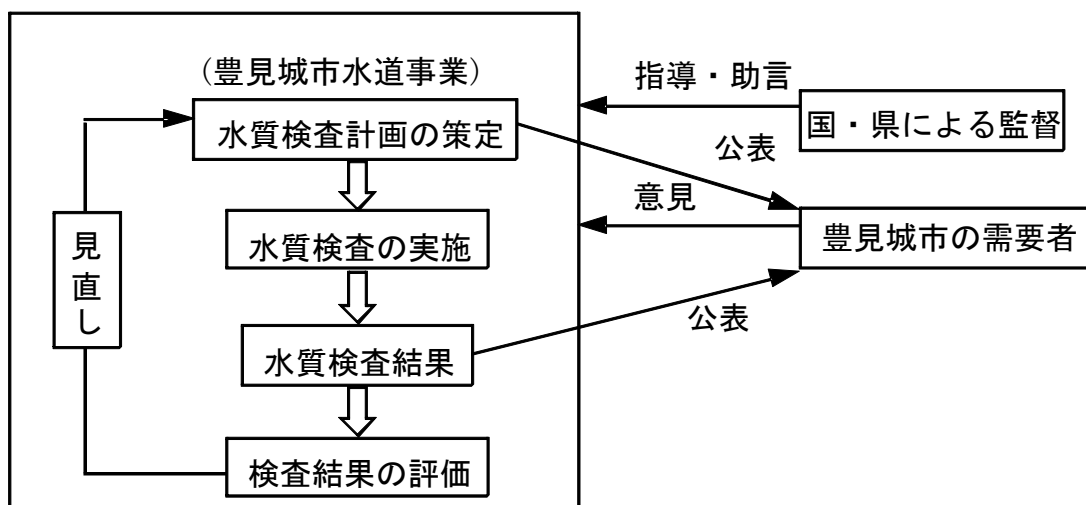

水質検査計画の概念図

## 10. 水質検査結果の評価及び検査計画の見直し

実施した水質検査の結果をその都度、水質基準値と照らし合わせて評価します。また、本計画は、水道法の改正等を考慮し、検査項目や検査頻度等を適切に見直します。さらに過去の検査結果や水道利用者からの意見を参考に見直しをおこない、次期の水質検査計画に反映します。

## 11. 水質検査の精度と信頼性保証

水質検査の実施に当っては、その精度管理と信頼性の保証が重要であることから、次のことに留意して厚生労働大臣指定検査機関（登録機関）に委託しています。

- 1) 分析技術者や水道技術管理者等の人材が十分に確保されていること。
- 2) 高度の分析機器や精度の高い検査体制が整備されていること。
- 3) 品質保証や顧客サービスの向上に関するISOの取得や特定計量証明事業者認定などを取得していること。
- 4) 毎年、国及び県等が実施する精度管理の評価試験において高い評価を得ていること。
- 5) その他、水質異常時に迅速な対応ができること。

## 12. 関係者との連携

- 1) 水道水が原因で水質事故等が発生した場合には、関係機関と連携して臨時水質検査等を行い適切な措置を行います。
- 2) 水源で水質汚染事故等が発生した場合には、沖縄県企業局及び関係機関と連携して迅速に対策を講じます。


問い合わせ先：豊見城市上下水道部水道課 住 所：豊見城市字宜保一丁目1番1 電 話：098-850-0111 F A X：098-850-2670
--

資料 1 : 水質検査結果 (年度別最大値)

	項目	水質基準値	R2 年度	R3 年度	R4 年度	R5 年度	R6 年度
基 01	一般細菌	100 個/mL 以下	1	1	1	0	13
基 02	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	陰性	陰性	陰性
基 03	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L 以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基 04	水銀及びその化合物	0.0005mg/L 以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基 05	セレン及びその化合物	0.01mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基 06	鉛及びその化合物	0.01mg/L 以下	0.007	<0.001	0.001	<0.001	0.001
基 07	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基 08	六価クロム化合物	0.02mg/L 以下	<0.005	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基 09	亜硝酸態窒素	0.04mg/L 以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基 12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L 以下	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L 以下	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
基 14	四塩化炭素	0.002mg/L 以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
基 15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L 以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基 17	ジクロロメタン	0.02mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基 18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基 19	トリクロロエチレン	0.01mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基 20	ベンゼン	0.01mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.01	<0.001
基 21	塩素酸	0.6mg/L 以下	0.07	0.08	0.08	0.1	0.11
基 22	クロロ酢酸	0.02mg/L 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基 23	クロロホルム	0.06mg/L 以下	0.010	0.013	0.015	0.007	0.021
基 24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L 以下	0.005	0.005	0.005	<0.003	0.007
基 25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L 以下	0.020	0.018	0.017	0.018	0.017
基 26	臭素酸	0.01mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基 27	総トリハロメタン <sup>1)</sup>	0.1mg/L 以下	0.051	0.051	0.053	0.044	0.056
基 28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L 以下	0.005	0.004	0.005	<0.003	0.007
基 29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L 以下	0.016	0.017	0.018	0.014	0.019
基 30	ブロモホルム	0.09mg/L 以下	0.007	0.007	0.006	0.006	0.004
基 31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L 以下	<0.005	0.006	0.007	<0.005	<0.005
基 32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L 以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L 以下	0.04	0.05	0.06	0.05	0.06
基 34	鉄及びその化合物	0.3mg/L 以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基 35	銅及びその化合物	1.0mg/L 以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	<0.01
基 36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L 以下	16.8	16.3	15.1	17.6	14
基 37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L 以下	<0.001	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基 38	塩化物イオン	200mg/L 以下	31.0	23.7	30.9	29.6	29.5
基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L 以下	32	29	27	27	24
基 40	蒸発残留物	500mg/L 以下	112	96	99	98	76
基 41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L 以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
基 42	ジェオスミン	0.00001mg/L 以下	0.000001	0.000002	0.000003	0.000002	0.000003
基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基 44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基 45	フェノール類	0.005mg/L 以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005

基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L 以下	1.0	1.0	0.9	0.9	1.1
基 47	pH 値	5.8 以上 8.6 以下	7.7	7.9	7.9	7.6	7.7
基 48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 50	色度	5 度以下	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基 51	濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1

資料 2 : 水質検査採水箇所図

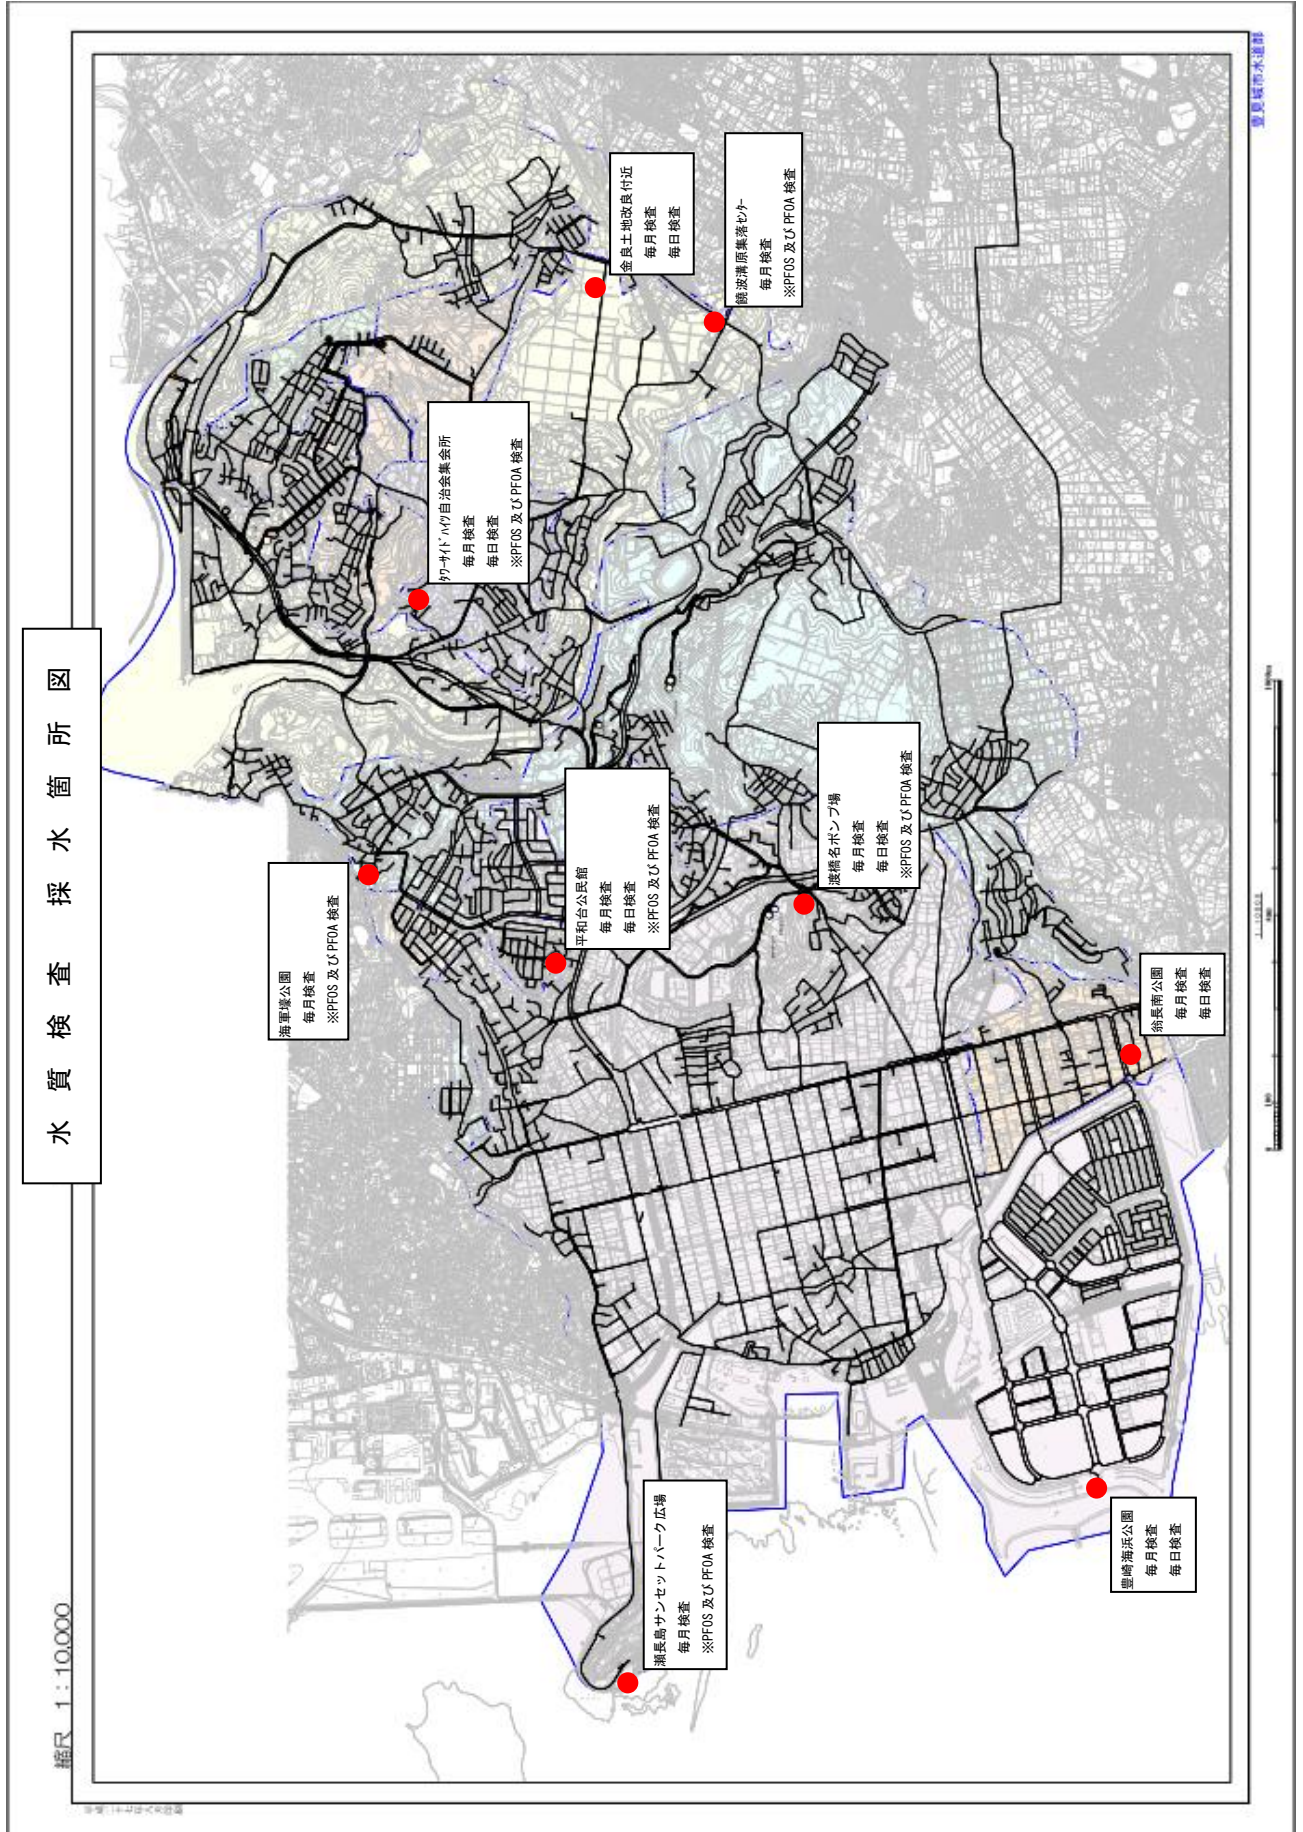

資料3 : 水質基準項目の検査頻度平和台公民館 (西原浄水場系)

番号	検査項目	省略可否	回数減可否	基本検査頻度	実施検査頻度	設定理由(回数減の理由)		
基01	一般細菌	×	×	1回/月	1回/月	回数減不可項目		
基02	大腸菌	×	×	1回/月				
基03	カドミウム及びその化合物	○	○	1回/3月	1回/年	過去3年の検査結果が基準値の1/10以下であるが、安全確認等のため		
基04	水銀及びその化合物	○	○					
基05	セレン及びその化合物	○	○					
基06	鉛及びその化合物	○	○					
基07	ヒ素及びその化合物	○	○					
基08	六価クロム化合物	○	○					
基09	亜硝酸態窒素	×	○				1回/年	過去3年の検査結果が基準値の1/10以下であるが、性状確認等のため
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	×	×		1回/3月	回数減不可項目		
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	×	○		1回/3月	1回/年	過去3年の検査結果が基準値の1/10以下であるが、安全確認等のため	
基12	フッ素及びその化合物	○	○					
基13	ホウ素及びその化合物	○	○					
基14	四塩化炭素	○	○					
基15	1,4-ジオキサン	○	○					
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	○	○					
基17	ジクロロメタン	○	○					
基18	テトラクロロエチレン	○	○					
基19	トリクロロエチレン	○	○					
基20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタタン酸(PFOA)	○	○					前年度の送水者(沖縄県企業局)と受水者(豊見城市水道事業)の検査結果が基準値の1/5以下であるが、安全確認のため
基21	ベンゼン	○	○					過去3年の検査結果が基準値の1/10以下であるが、安全確認等のため
基22	塩素酸	×	×	1回/3月				回数減不可項目
基23	クロロ酢酸	×	×					
基24	クロロホルム	×	×					
基25	ジクロロ酢酸	×	×					
基26	ジブロモクロロメタン	×	×					
基27	臭素酸	×	×					
基28	総トリハロメタン	×	×					
基29	トリクロロ酢酸	×	×					
基30	ブロモジクロロメタン	×	×					
基31	ブロモホルム	×	×					
基32	ホルムアルデヒド	×	×					
基33	亜鉛及びその化合物	○	○	1回/年	過去3年の検査結果が基準値の1/10以下であるが、性状確認等のため			
基34	アルミニウム及びその化合物	○	○	1回/3月	アルミニウム系凝集剤を使用しているため基本頻度とする			
基35	鉄及びその化合物	○	○	1回/年	過去3年の検査結果が基準値の1/10以下であるが、性状確認等のため			
基36	銅及びその化合物	○	○					
基37	ナトリウム及びその化合物	○	○					
基38	マンガン及びその化合物	○	○					
基39	塩化物イオン	×	○	1回/月	1回/月	自動連続測定・記録をしていないため回数減不可項目		
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	○	○	1回/3月	1回/年	過去3年の検査結果が基準値の1/10以下であるが、性状確認等のため		
基41	蒸発残留物	○	○		1回/年	過去3年の検査結果が基準値の1/5以下であるが、安全確認等のため		
基42	陰イオン界面活性剤	○	○		1回/年	過去3年の検査結果が基準値の1/10以下であるが、性状確認等のため		
基43	ジェオスミン	○	×	原因藻類発生時期に月に1回以上	1回/年	回数減不可項目		
基44	2-メチルイソボルネオール	○	×	1回/3月	1回/年	過去3年の検査結果が基準値の1/10以下であるが、安全確認等のため		
基45	非イオン界面活性剤	○	○					
基46	フェノール類	○	○	1回/月	1回/月	自動連続測定・記録をしていないため回数減不可項目		
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	×	○					
基48	pH値	×	○					
基49	味	×	○					
基50	臭気	×	○					
基51	色度	×	○					
基52	濁度	×	○					

資料3：水質基準項目の検査頻度海軍壕公園（西原浄水場系）

番号	検査項目	省略可否	回数減可否	基本検査頻度	実施検査頻度	設定理由(回数減の理由)	
基01	一般細菌	×	×	1回/月	1回/月	回数減不可項目	
基02	大腸菌	×	×	1回/月			
基03	カドミウム及びその化合物	○	○	1回/3月	1回/年	過去3年の検査結果が基準値の1/10以下であるが、安全確認等のため	
基04	水銀及びその化合物	○	○				
基05	セレン及びその化合物	○	○				
基06	鉛及びその化合物	○	○				
基07	ヒ素及びその化合物	○	○				
基08	六価クロム化合物	○	○				
基09	亜硝酸態窒素	×	○				1回/年
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	×	×		1回/3月	回数減不可項目	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	×	○		1回/年	過去3年の検査結果が基準値の1/10以下であるが、安全確認等のため	
基12	フッ素及びその化合物	○	○				
基13	ホウ素及びその化合物	○	○				
基14	四塩化炭素	○	○				
基15	1,4-ジオキサン	○	○				
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	○	○				
基17	ジクロロメタン	○	○				
基18	テトラクロロエチレン	○	○				
基19	トリクロロエチレン	○	○				
基20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	○	○				前年度の送水者(沖縄県企業局)と受水者(豊見城市水道事業)の検査結果が基準値の1/5以下であるが、安全確認のため
基21	ベンゼン	○	○				過去3年の検査結果が基準値の1/10以下であるが、安全確認等のため
基22	塩素酸	×	×	1回/3月			回数減不可項目
基23	クロロ酢酸	×	×				
基24	クロロホルム	×	×				
基25	ジクロロ酢酸	×	×				
基26	ジブロモクロロメタン	×	×				
基27	臭素酸	×	×				
基28	総トリハロメタン	×	×				
基29	トリクロロ酢酸	×	×				
基30	ブロモジクロロメタン	×	×				
基31	ブロモホルム	×	×				
基32	ホルムアルデヒド	×	×				
基33	亜鉛及びその化合物	○	○	1回/年	過去3年の検査結果が基準値の1/10以下であるが、性状確認等のため		
基34	アルミニウム及びその化合物	○	○	1回/3月	アルミニウム系凝集剤を使用しているため基本頻度とする		
基35	鉄及びその化合物	○	○	1回/年	過去3年の検査結果が基準値の1/10以下であるが、性状確認等のため		
基36	銅及びその化合物	○	○				
基37	ナトリウム及びその化合物	○	○				
基38	マンガン及びその化合物	○	○				
基39	塩化物イオン	×	○	1回/月	1回/月	自動連続測定・記録をしていないため回数減不可項目	
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	○	○	1回/3月	1回/年	過去3年の検査結果が基準値の1/10以下であるが、性状確認等のため	
基41	蒸発残留物	○	○		1回/年	過去3年の検査結果が基準値の1/5以下であるが、安全確認等のため	
基42	陰イオン界面活性剤	○	○		1回/年	過去3年の検査結果が基準値の1/10以下であるが、性状確認等のため	
基43	ジェオスミン	○	×	原因藻類発生時期に月に1回以上	1回/年	回数減不可項目	
基44	2-メチルイソボルネオール	○	×	1回/3月	1回/年	過去3年の検査結果が基準値の1/10以下であるが、安全確認等のため	
基45	非イオン界面活性剤	○	○				
基46	フェノール類	○	○				
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	×	○				
基48	pH値	×	○				
基49	味	×	○				
基50	臭気	×	○				
基51	色度	×	○				
基52	濁度	×	○	1回/日	自動連続測定・記録をしていないため回数減不可項目		

資料3：水質基準項目の検査頻度タワーサイドハイツ自治会集会所（西原浄水場系）

番号	検査項目	省略可否	回数減可否	基本検査頻度	実施検査頻度	設定理由(回数減の理由)	
基01	一般細菌	×	×	1回/月	1回/月	回数減不可項目	
基02	大腸菌	×	×	1回/月			
基03	カドミウム及びその化合物	○	○	1回/3月	1回/年	過去3年の検査結果が基準値の1/10以下であるが、安全確認等のため	
基04	水銀及びその化合物	○	○				
基05	セレン及びその化合物	○	○				
基06	鉛及びその化合物	○	○				
基07	ヒ素及びその化合物	○	○				
基08	六価クロム化合物	○	○				
基09	亜硝酸態窒素	×	○				1回/年
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	×	×		1回/3月	回数減不可項目	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	×	○		1回/年	過去3年の検査結果が基準値の1/10以下であるが、安全確認等のため	
基12	フッ素及びその化合物	○	○				
基13	ホウ素及びその化合物	○	○				
基14	四塩化炭素	○	○				
基15	1,4-ジオキサン	○	○				
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	○	○				
基17	ジクロロメタン	○	○				
基18	テトラクロロエチレン	○	○				
基19	トリクロロエチレン	○	○				
基20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタタン酸(PFOA)	○	○				前年度の送水者(沖縄県企業局)と受水者(豊見城市水道事業)の検査結果が基準値の1/5以下であるが、安全確認のため
基21	ベンゼン	○	○				過去3年の検査結果が基準値の1/10以下であるが、安全確認等のため
基22	塩素酸	×	×	1回/3月			回数減不可項目
基23	クロロ酢酸	×	×				
基24	クロロホルム	×	×				
基25	ジクロロ酢酸	×	×				
基26	ジブロモクロロメタン	×	×				
基27	臭素酸	×	×				
基28	総トリハロメタン	×	×				
基29	トリクロロ酢酸	×	×				
基30	ブロモジクロロメタン	×	×				
基31	ブロモホルム	×	×				
基32	ホルムアルデヒド	×	×				
基33	亜鉛及びその化合物	○	○	1回/年	過去3年の検査結果が基準値の1/10以下であるが、性状確認等のため		
基34	アルミニウム及びその化合物	○	○	1回/3月	アルミニウム系凝集剤を使用しているため基本頻度とする		
基35	鉄及びその化合物	○	○	1回/年	過去3年の検査結果が基準値の1/10以下であるが、性状確認等のため		
基36	銅及びその化合物	○	○				
基37	ナトリウム及びその化合物	○	○				
基38	マンガン及びその化合物	○	○				
基39	塩化物イオン	×	○	1回/月	1回/月	自動連続測定・記録をしていないため回数減不可項目	
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	○	○	1回/3月	1回/年	過去3年の検査結果が基準値の1/10以下であるが、性状確認等のため	
基41	蒸発残留物	○	○		1回/年	過去3年の検査結果が基準値の1/5以下であるが、安全確認等のため	
基42	陰イオン界面活性剤	○	○		1回/年	過去3年の検査結果が基準値の1/10以下であるが、性状確認等のため	
基43	ジェオスミン	○	×	原因藻類発生時期に月に1回以上	1回/年	回数減不可項目	
基44	2-メチルイソボルネオール	○	×	1回/3月	1回/年	過去3年の検査結果が基準値の1/10以下であるが、安全確認等のため	
基45	非イオン界面活性剤	○	○				
基46	フェノール類	○	○				
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	×	○				
基48	pH値	×	○				
基49	味	×	○				
基50	臭気	×	○				
基51	色度	×	○				
基52	濁度	×	○	1回/日	自動連続測定・記録をしていないため回数減不可項目		

資料3：水質基準項目の検査頻度金良土地改良付近（西原浄水場系）

番号	検査項目	省略可否	回数減可否	基本検査頻度	実施検査頻度	設定理由(回数減の理由)			
基01	一般細菌	×	×	1回/月	1回/月	回数減不可項目			
基02	大腸菌	×	×	1回/月					
基03	カドミウム及びその化合物	○	○	1回/3月	1回/年	過去3年の検査結果が基準値の1/10以下であるが、安全確認等のため			
基04	水銀及びその化合物	○	○						
基05	セレン及びその化合物	○	○						
基06	鉛及びその化合物	○	○						
基07	ヒ素及びその化合物	○	○						
基08	六価クロム化合物	○	○						
基09	亜硝酸態窒素	×	○				1回/年	過去3年の検査結果が基準値の1/10以下であるが、性状確認等のため	
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	×	×				1回/3月	回数減不可項目	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	×	○				1回/3月	1回/年	過去3年の検査結果が基準値の1/10以下であるが、安全確認等のため
基12	フッ素及びその化合物	○	○						
基13	ホウ素及びその化合物	○	○						
基14	四塩化炭素	○	○						
基15	1,4-ジオキサン	○	○						
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	○	○						
基17	ジクロロメタン	○	○						
基18	テトラクロロエチレン	○	○						
基19	トリクロロエチレン	○	○						
基20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタタン酸(PFOA)	○	○	-	同配水系統の饒波溝原集落センターにて検査を行うため				
基21	ベンゼン	○	○	1回/年	過去3年の検査結果が基準値の1/10以下であるが、安全確認等のため				
基22	塩素酸	×	×	1回/3月	1回/3月	回数減不可項目			
基23	クロロ酢酸	×	×						
基24	クロロホルム	×	×						
基25	ジクロロ酢酸	×	×						
基26	ジブロモクロロメタン	×	×						
基27	臭素酸	×	×						
基28	総トリハロメタン	×	×						
基29	トリクロロ酢酸	×	×						
基30	ブロモジクロロメタン	×	×						
基31	ブロモホルム	×	×						
基32	ホルムアルデヒド	×	×						
基33	亜鉛及びその化合物	○	○				1回/年	過去3年の検査結果が基準値の1/10以下であるが、性状確認等のため	
基34	アルミニウム及びその化合物	○	○	1回/3月	アルミニウム系凝集剤を使用しているため基本頻度とする				
基35	鉄及びその化合物	○	○	1回/年	過去3年の検査結果が基準値の1/10以下であるが、性状確認等のため				
基36	銅及びその化合物	○	○						
基37	ナトリウム及びその化合物	○	○						
基38	マンガン及びその化合物	○	○						
基39	塩化物イオン	×	○	1回/月	1回/月	自動連続測定・記録をしていないため回数減不可項目			
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	○	○	1回/3月	1回/年	過去3年の検査結果が基準値の1/10以下であるが、性状確認等のため			
基41	蒸発残留物	○	○		1回/年	過去3年の検査結果が基準値の1/5以下であるが、安全確認等のため			
基42	陰イオン界面活性剤	○	○		1回/年	過去3年の検査結果が基準値の1/10以下であるが、性状確認等のため			
基43	ジェオスミン	○	×	原因藻類発生時期に月に1回以上	1回/年	回数減不可項目			
基44	2-メチルイソボルネオール	○	×	1回/3月	1回/年	過去3年の検査結果が基準値の1/10以下であるが、安全確認等のため			
基45	非イオン界面活性剤	○	○						
基46	フェノール類	○	○	1回/月	1回/月	自動連続測定・記録をしていないため回数減不可項目			
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	×	○						
基48	pH値	×	○						
基49	味	×	○						
基50	臭気	×	○						
基51	色度	×	○						
基52	濁度	×	○						

資料3：水質基準項目の検査頻度 饒波溝原集落センター（西原浄水場系）

番号	検査項目	省略可否	回数減可否	基本検査頻度	実施検査頻度	設定理由(回数減の理由)		
基01	一般細菌	×	×	1回/月	1回/月	回数減不可項目		
基02	大腸菌	×	×	1回/月				
基03	カドミウム及びその化合物	○	○	1回/3月	1回/年	過去3年の検査結果が基準値の1/10以下であるが、安全確認等のため		
基04	水銀及びその化合物	○	○					
基05	セレン及びその化合物	○	○					
基06	鉛及びその化合物	○	○					
基07	ヒ素及びその化合物	○	○					
基08	六価クロム化合物	○	○					
基09	亜硝酸態窒素	×	○				1回/年	過去3年の検査結果が基準値の1/10以下であるが、性状確認等のため
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	×	×		1回/3月	回数減不可項目		
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	×	○		1回/年	過去3年の検査結果が基準値の1/10以下であるが、安全確認等のため		
基12	フッ素及びその化合物	○	○					
基13	ホウ素及びその化合物	○	○					
基14	四塩化炭素	○	○					
基15	1,4-ジオキサン	○	○					
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	○	○					
基17	ジクロロメタン	○	○					
基18	テトラクロロエチレン	○	○					
基19	トリクロロエチレン	○	○					
基20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタタン酸(PFOA)	○	○				1回/3月	前年度の送水者(沖縄県企業局)と受水者(豊見城市水道事業)の検査結果が基準値の1/5以下であるが、安全確認のため
基21	ベンゼン	○	○				過去3年の検査結果が基準値の1/10以下であるが、安全確認等のため	
基22	塩素酸	×	×	1回/3月			回数減不可項目	
基23	クロロ酢酸	×	×					
基24	クロロホルム	×	×					
基25	ジクロロ酢酸	×	×					
基26	ジブロモクロロメタン	×	×					
基27	臭素酸	×	×					
基28	総トリハロメタン	×	×					
基29	トリクロロ酢酸	×	×					
基30	ブロモジクロロメタン	×	×					
基31	ブロモホルム	×	×					
基32	ホルムアルデヒド	×	×					
基33	亜鉛及びその化合物	○	○	1回/年	過去3年の検査結果が基準値の1/10以下であるが、性状確認等のため			
基34	アルミニウム及びその化合物	○	○	1回/3月	アルミニウム系凝集剤を使用しているため基本頻度とする			
基35	鉄及びその化合物	○	○	1回/年	過去3年の検査結果が基準値の1/10以下であるが、性状確認等のため			
基36	銅及びその化合物	○	○					
基37	ナトリウム及びその化合物	○	○					
基38	マンガン及びその化合物	○	○					
基39	塩化物イオン	×	○	1回/月	1回/月	自動連続測定・記録をしていないため回数減不可項目		
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	○	○	1回/3月	1回/年	過去3年の検査結果が基準値の1/10以下であるが、性状確認等のため		
基41	蒸発残留物	○	○		1回/年	過去3年の検査結果が基準値の1/5以下であるが、安全確認等のため		
基42	陰イオン界面活性剤	○	○		1回/年	過去3年の検査結果が基準値の1/10以下であるが、性状確認等のため		
基43	ジェオスミン	○	×	原因藻類発生時期に月に1回以上	1回/年	回数減不可項目		
基44	2-メチルイソボルネオール	○	×	1回/3月	1回/年	過去3年の検査結果が基準値の1/10以下であるが、安全確認等のため		
基45	非イオン界面活性剤	○	○					
基46	フェノール類	○	○					
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	×	○					
基48	pH値	×	○					
基49	味	×	○					
基50	臭気	×	○					
基51	色度	×	○					
基52	濁度	×	○	1回/日	自動連続測定・記録をしていないため回数減不可項目			

資料3 : 水質基準項目の検査頻度渡橋名ポンプ場 (西原浄水場系)

番号	検査項目	省略可否	回数減可否	基本検査頻度	実施検査頻度	設定理由(回数減の理由)	
基01	一般細菌	×	×	1回/月	1回/月	回数減不可項目	
基02	大腸菌	×	×	1回/月			
基03	カドミウム及びその化合物	○	○	1回/3月	1回/年	過去3年の検査結果が基準値の1/10以下であるが、安全確認等のため	
基04	水銀及びその化合物	○	○				
基05	セレン及びその化合物	○	○				
基06	鉛及びその化合物	○	○				
基07	ヒ素及びその化合物	○	○				
基08	六価クロム化合物	○	○				
基09	亜硝酸態窒素	×	○				1回/年
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	×	×		1回/3月	回数減不可項目	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	×	○		1回/年	過去3年の検査結果が基準値の1/10以下であるが、安全確認等のため	
基12	フッ素及びその化合物	○	○				
基13	ホウ素及びその化合物	○	○				
基14	四塩化炭素	○	○				
基15	1,4-ジオキサン	○	○				
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	○	○				
基17	ジクロロメタン	○	○				
基18	テトラクロロエチレン	○	○				
基19	トリクロロエチレン	○	○				
基20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタタン酸(PFOA)	○	○				前年度の送水者(沖縄県企業局)と受水者(豊見城市水道事業)の検査結果が基準値の1/5以下であるが、安全確認のため
基21	ベンゼン	○	○				過去3年の検査結果が基準値の1/10以下であるが、安全確認等のため
基22	塩素酸	×	×	1回/3月			回数減不可項目
基23	クロロ酢酸	×	×				
基24	クロロホルム	×	×				
基25	ジクロロ酢酸	×	×				
基26	ジブロモクロロメタン	×	×				
基27	臭素酸	×	×				
基28	総トリハロメタン	×	×				
基29	トリクロロ酢酸	×	×				
基30	ブロモジクロロメタン	×	×				
基31	ブロモホルム	×	×				
基32	ホルムアルデヒド	×	×				
基33	亜鉛及びその化合物	○	○	1回/年	過去3年の検査結果が基準値の1/10以下であるが、性状確認等のため		
基34	アルミニウム及びその化合物	○	○	1回/3月	アルミニウム系凝集剤を使用しているため基本頻度とする		
基35	鉄及びその化合物	○	○	1回/年	過去3年の検査結果が基準値の1/10以下であるが、性状確認等のため		
基36	銅及びその化合物	○	○				
基37	ナトリウム及びその化合物	○	○				
基38	マンガン及びその化合物	○	○				
基39	塩化物イオン	×	○	1回/月	1回/月	自動連続測定・記録をしていないため回数減不可項目	
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	○	○	1回/3月	1回/年	過去3年の検査結果が基準値の1/10以下であるが、性状確認等のため	
基41	蒸発残留物	○	○		1回/年	過去3年の検査結果が基準値の1/5以下であるが、安全確認等のため	
基42	陰イオン界面活性剤	○	○		1回/年	過去3年の検査結果が基準値の1/10以下であるが、性状確認等のため	
基43	ジェオスミン	○	×	原因藻類発生時期に月に1回以上	1回/年	回数減不可項目	
基44	2-メチルイソボルネオール	○	×	1回/3月	1回/年	過去3年の検査結果が基準値の1/10以下であるが、安全確認等のため	
基45	非イオン界面活性剤	○	○				
基46	フェノール類	○	○				
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	×	○				
基48	pH値	×	○				
基49	味	×	○				
基50	臭気	×	○				
基51	色度	×	○				
基52	濁度	×	○	1回/日	自動連続測定・記録をしていないため回数減不可項目		

資料3：水質基準項目の検査頻度 翁長南公園（西原浄水場系）

番号	検査項目	省略可否	回数減可否	基本検査頻度	実施検査頻度	設定理由(回数減の理由)		
基01	一般細菌	×	×	1回/月	1回/月	回数減不可項目		
基02	大腸菌	×	×	1回/月				
基03	カドミウム及びその化合物	○	○	1回/3月	1回/年	過去3年の検査結果が基準値の1/10以下であるが、安全確認等のため		
基04	水銀及びその化合物	○	○					
基05	セレン及びその化合物	○	○					
基06	鉛及びその化合物	○	○					
基07	ヒ素及びその化合物	○	○					
基08	六価クロム化合物	○	○					
基09	亜硝酸態窒素	×	○				1回/年	過去3年の検査結果が基準値の1/10以下であるが、性状確認等のため
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	×	×		1回/3月	回数減不可項目		
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	×	○		1回/年	過去3年の検査結果が基準値の1/10以下であるが、安全確認等のため		
基12	フッ素及びその化合物	○	○					
基13	ホウ素及びその化合物	○	○					
基14	四塩化炭素	○	○					
基15	1,4-ジオキサン	○	○					
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	○	○					
基17	ジクロロメタン	○	○					
基18	テトラクロロエチレン	○	○					
基19	トリクロロエチレン	○	○					
基20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタタン酸(PFOA)	○	○				-	翁長調整池系統は平良配水池系統より送水されており、平良配水池系統の海軍合公園にて検査を行うため
基21	ベンゼン	○	○				1回/年	過去3年の検査結果が基準値の1/10以下であるが、安全確認等のため
基22	塩素酸	×	×		1回/3月	回数減不可項目		
基23	クロロ酢酸	×	×					
基24	クロロホルム	×	×					
基25	ジクロロ酢酸	×	×					
基26	ジプロモクロロメタン	×	×					
基27	臭素酸	×	×					
基28	総トリハロメタン	×	×					
基29	トリクロロ酢酸	×	×					
基30	プロモジクロロメタン	×	×					
基31	プロモホルム	×	×					
基32	ホルムアルデヒド	×	×					
基33	亜鉛及びその化合物	○	○		1回/年	過去3年の検査結果が基準値の1/10以下であるが、性状確認等のため		
基34	アルミニウム及びその化合物	○	○		1回/3月	アルミニウム系凝集剤を使用しているため基本頻度とする		
基35	鉄及びその化合物	○	○	1回/年	過去3年の検査結果が基準値の1/10以下であるが、性状確認等のため			
基36	銅及びその化合物	○	○					
基37	ナトリウム及びその化合物	○	○					
基38	マンガン及びその化合物	○	○					
基39	塩化物イオン	×	○	1回/月	1回/月	自動連続測定・記録をしていないため回数減不可項目		
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	○	○	1回/3月	1回/年	過去3年の検査結果が基準値の1/10以下であるが、性状確認等のため		
基41	蒸発残留物	○	○		1回/年	過去3年の検査結果が基準値の1/5以下であるが、安全確認等のため		
基42	陰イオン界面活性剤	○	○		1回/年	過去3年の検査結果が基準値の1/10以下であるが、性状確認等のため		
基43	ジェオスミン	○	×	原因藻類発生時期に月に1回以上	1回/年	回数減不可項目		
基44	2-メチルイソボルネオール	○	×					
基45	非イオン界面活性剤	○	○	1回/3月	1回/年	過去3年の検査結果が基準値の1/10以下であるが、安全確認等のため		
基46	フェノール類	○	○					
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	×	○	1回/月	1回/月	自動連続測定・記録をしていないため回数減不可項目		
基48	pH値	×	○					
基49	味	×	○					
基50	臭気	×	○					
基51	色度	×	○					
基52	濁度	×	○	1回/日				

資料3 : 水質基準項目の検査頻度豊崎海浜公園 (西原浄水場系)

番号	検査項目	省略可否	回数減可否	基本検査頻度	実施検査頻度	設定理由(回数減の理由)
基01	一般細菌	×	×	1回/月	1回/月	回数減不可項目
基02	大腸菌	×	×	1回/月		
基03	カドミウム及びその化合物	○	○	1回/3月	1回/年	過去3年の検査結果が基準値の1/10以下であるが、安全確認等のため
基04	水銀及びその化合物	○	○			
基05	セレン及びその化合物	○	○			
基06	鉛及びその化合物	○	○			
基07	ヒ素及びその化合物	○	○			
基08	六価クロム化合物	○	○			
基09	亜硝酸態窒素	×	○			
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	×	×		1回/3月	回数減不可項目
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	×	○		1回/年	過去3年の検査結果が基準値の1/10以下であるが、安全確認等のため
基12	フッ素及びその化合物	○	○			
基13	ホウ素及びその化合物	○	○			
基14	四塩化炭素	○	○			
基15	1,4-ジオキサン	○	○			
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	○	○			
基17	ジクロロメタン	○	○			
基18	テトラクロロエチレン	○	○			
基19	トリクロロエチレン	○	○			
基20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタタン酸(PFOA)	○	○			
基21	ベンゼン	○	○		1回/年	過去3年の検査結果が基準値の1/10以下であるが、安全確認等のため
基22	塩素酸	×	×		1回/3月	回数減不可項目
基23	クロロ酢酸	×	×			
基24	クロロホルム	×	×			
基25	ジクロロ酢酸	×	×			
基26	ジプロモクロロメタン	×	×			
基27	臭素酸	×	×			
基28	総トリハロメタン	×	×			
基29	トリクロロ酢酸	×	×			
基30	プロモジクロロメタン	×	×			
基31	プロモホルム	×	×			
基32	ホルムアルデヒド	×	×			
基33	亜鉛及びその化合物	○	○		1回/年	過去3年の検査結果が基準値の1/10以下であるが、性状確認等のため
基34	アルミニウム及びその化合物	○	○		1回/3月	アルミニウム系凝集剤を使用しているため基本頻度とする
基35	鉄及びその化合物	○	○	1回/年	過去3年の検査結果が基準値の1/10以下であるが、性状確認等のため	
基36	銅及びその化合物	○	○			
基37	ナトリウム及びその化合物	○	○			
基38	マンガン及びその化合物	○	○			
基39	塩化物イオン	×	○	1回/月	1回/月	自動連続測定・記録をしていないため回数減不可項目
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	○	○	1回/3月	1回/年	過去3年の検査結果が基準値の1/10以下であるが、性状確認等のため
基41	蒸発残留物	○	○		1回/年	過去3年の検査結果が基準値の1/5以下であるが、安全確認等のため
基42	陰イオン界面活性剤	○	○		1回/年	過去3年の検査結果が基準値の1/10以下であるが、性状確認等のため
基43	ジェオスミン	○	×	原因藻類発生時期に月に1回以上	1回/年	回数減不可項目
基44	2-メチルイソボルネオール	○	×			
基45	非イオン界面活性剤	○	○	1回/3月	1回/年	過去3年の検査結果が基準値の1/10以下であるが、安全確認等のため
基46	フェノール類	○	○			
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	×	○	1回/月	1回/月	自動連続測定・記録をしていないため回数減不可項目
基48	pH値	×	○			
基49	味	×	○			
基50	臭気	×	○			
基51	色度	×	○	1回/日		
基52	濁度	×	○			

資料3：水質基準項目の検査頻度瀬長島サンセットパーク（西原浄水場系）

番号	検査項目	省略可否	回数減可否	基本検査頻度	実施検査頻度	設定理由(回数減の理由)	
基01	一般細菌	×	×	1回/月	1回/月	回数減不可項目	
基02	大腸菌	×	×	1回/月			
基03	カドミウム及びその化合物	○	○	1回/3月	1回/年	過去3年の検査結果が基準値の1/10以下であるが、安全確認等のため	
基04	水銀及びその化合物	○	○				
基05	セレン及びその化合物	○	○				
基06	鉛及びその化合物	○	○				
基07	ヒ素及びその化合物	○	○				
基08	六価クロム化合物	○	○				
基09	亜硝酸態窒素	×	○				1回/年
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	×	×		1回/3月	回数減不可項目	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	×	○		1回/年	過去3年の検査結果が基準値の1/10以下であるが、安全確認等のため	
基12	フッ素及びその化合物	○	○				
基13	ホウ素及びその化合物	○	○				
基14	四塩化炭素	○	○				
基15	1,4-ジオキサン	○	○				
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	○	○				
基17	ジクロロメタン	○	○				
基18	テトラクロロエチレン	○	○				
基19	トリクロロエチレン	○	○				
基20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタタン酸(PFOA)	○	○				前年度の送水者(沖縄県企業局)と受水者(豊見城市水道事業)の検査結果が基準値の1/5以下であるが、安全確認のため
基21	ベンゼン	○	○				過去3年の検査結果が基準値の1/10以下であるが、安全確認等のため
基22	塩素酸	×	×	1回/3月			回数減不可項目
基23	クロロ酢酸	×	×				
基24	クロロホルム	×	×				
基25	ジクロロ酢酸	×	×				
基26	ジブロモクロロメタン	×	×				
基27	臭素酸	×	×				
基28	総トリハロメタン	×	×				
基29	トリクロロ酢酸	×	×				
基30	ブロモジクロロメタン	×	×				
基31	ブロモホルム	×	×				
基32	ホルムアルデヒド	×	×				
基33	亜鉛及びその化合物	○	○	1回/年	過去3年の検査結果が基準値の1/10以下であるが、性状確認等のため		
基34	アルミニウム及びその化合物	○	○	1回/3月	アルミニウム系凝集剤を使用しているため基本頻度とする		
基35	鉄及びその化合物	○	○	1回/年	過去3年の検査結果が基準値の1/10以下であるが、性状確認等のため		
基36	銅及びその化合物	○	○				
基37	ナトリウム及びその化合物	○	○				
基38	マンガン及びその化合物	○	○				
基39	塩化物イオン	×	○	1回/月	1回/月	自動連続測定・記録をしていないため回数減不可項目	
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	○	○	1回/3月	1回/年	過去3年の検査結果が基準値の1/10以下であるが、性状確認等のため	
基41	蒸発残留物	○	○		1回/年	過去3年の検査結果が基準値の1/5以下であるが、安全確認等のため	
基42	陰イオン界面活性剤	○	○		1回/年	過去3年の検査結果が基準値の1/10以下であるが、性状確認等のため	
基43	ジェオスミン	○	×	原因藻類発生時期に月に1回以上	1回/年	回数減不可項目	
基44	2-メチルイソボルネオール	○	×	1回/3月	1回/年	過去3年の検査結果が基準値の1/10以下であるが、安全確認等のため	
基45	非イオン界面活性剤	○	○				
基46	フェノール類	○	○				
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	×	○				
基48	pH値	×	○				
基49	味	×	○				
基50	臭気	×	○				
基51	色度	×	○				
基52	濁度	×	○	1回/日	自動連続測定・記録をしていないため回数減不可項目		

資料4：法令に基づく毎日検査等

1. 検査場所：蛇口（各配水系統端末給水栓）6ヶ所
2. 検査項目：7項目
3. 検査頻度：1日1回

N0	検査項目	評価	基本検査 頻 度	実施検査 頻 度	設定理由	試験方法
毎1	色（色度）	異常なし	日1回	日1回	法定検査項目 （省略不可）	透過光測定法
毎2	濁り（濁度）	異常なし				透過光測定法
毎3	消毒の残留効果 （残留塩素）	0.1mg/L以上				DPD法
毎4	臭気	異常なし	—		性状確認のため	官能法
毎5	味	異常なし	—			官能法
毎6	PH	5.8以上8.6以下	—			PH・伝導率計
毎7	伝導率	0.1~0.3mS/cm	—			PH・伝導率計

資料5：水質管理目標設定項目の検査項目及び頻度

1. 検査場所：蛇口9ヶ所
2. 検査項目：12項目
3. 検査頻度：年1回

NO	水質管理目標設定項目	目標値	実施検査頻度	備考
目01	アミン及びその化合物	0.02mg/L以下	年1回	
目02	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下（暫定）	年1回	
目03	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	年1回	
目05	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	—	地下水を使用していないため
目08	トルエン	0.4mg/L以下	—	地下水を使用していないため
目09	フル酸ジ <sup>+</sup> （2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下	年1回	
目10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	—	塩素剤として使用していない
目12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	—	”
目13	ジクロロアセトリル	0.01mg/L以下（暫定）	年1回	
目14	抱水クロール	0.02mg/L以下（暫定）	年1回	
目15	農薬類	1以下（総農薬方式）	—	農薬類等の使用がないため
目16	残留塩素	1mg/L以下	—	毎日検査と重複する
目17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10～100mg/L	—	基準項目と重複する
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	—	”
目19	遊離炭酸	20mg/L以下	年1回	
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	年1回	
目21	メチルtertブチルエーテル	0.02mg/L以下	—	地下水を使用していないため
目22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3mg/L以下	年1回	
目23	臭気強度（TON）	3以下	年1回	
目24	蒸発残留物	30～200 mg/L	—	基準項目と重複する
目25	濁度	1度以下	—	”
目26	pH値	7.5程度	—	”
目27	ラングリア指数	-1程度以上とし、極力0に近づける	年1回	
目28	従属栄養細菌	2000個/mL以下（暫定）	年1回	
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	—	地下水を使用していないため
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	—	基準項目と重複する

※目04、目06、目07、目11は水質管理目標設定項目から削除されているため欠番としています。  
 ※—は検査対象から除く項目です。

資料6 水質基準項目の検査方法

NO	項目	水質基準	検査方法
基01	一般細菌	100 個/mL 以下	標準寒天培地法
基02	大腸菌	検出されないこと	特定酵素基質培地法
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下	誘導結合ﾌﾞﾗｽﾞｰ質量分析法又はﾌﾟﾚｰﾓｰ原子吸光光度法
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下	還元気化原子吸光光度法
基05	ﾍﾞﾝｼﾞﾝ及びその化合物	0.01 mg/L 以下	誘導結合ﾌﾞﾗｽﾞｰ質量分析法又は水素化物発生-誘導結合ﾌﾞﾗｽﾞｰ発光分光分析法
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下	誘導結合ﾌﾞﾗｽﾞｰ質量分析法
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下	誘導結合ﾌﾞﾗｽﾞｰ質量分析法又は水素化物発生-誘導結合ﾌﾞﾗｽﾞｰ発光分光分析法
基08	六価クロム化合物	0.02 mg/L 以下	誘導結合ﾌﾞﾗｽﾞｰ質量分析法
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下	ｲﾝｸﾞﾚｰﾄﾞ法
基10	ｼｱﾝ化物ｲﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01 mg/L 以下	ｲﾝｸﾞﾚｰﾄﾞﾌﾞﾗｽﾞｰｽﾄﾗｰﾓｰ吸光光度法
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	ｲﾝｸﾞﾚｰﾄﾞ法
基12	ﾌﾟﾗｽﾞｰ及びその化合物	0.8 mg/L 以下	ｲﾝｸﾞﾚｰﾄﾞ法
基13	柞素及びその化合物	1.0 mg/L 以下	誘導結合ﾌﾞﾗｽﾞｰ質量分析法又は誘導結合ﾌﾞﾗｽﾞｰ発光
基14	四塩化炭素	0.002 mg/L 以下	ﾊｯﾄﾞｽﾍﾞｰｽ-ｶﾞｽｸﾞﾚｰﾄﾞ法-質量分析法
基15	1,4-ｼﾞｸﾞﾚｰﾄﾞ	0.05 mg/L 以下	ﾊｯﾄﾞｽﾍﾞｰｽ-ｶﾞｽｸﾞﾚｰﾄﾞ法-質量分析法
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾞﾚｰﾄﾞ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾞﾚｰﾄﾞ	0.04 mg/L 以下	ﾊｯﾄﾞｽﾍﾞｰｽ-ｶﾞｽｸﾞﾚｰﾄﾞ法-質量分析法
基17	ｼﾞｸﾞﾚｰﾄﾞ	0.02 mg/L 以下	ﾊｯﾄﾞｽﾍﾞｰｽ-ｶﾞｽｸﾞﾚｰﾄﾞ法-質量分析法
基18	ﾄﾞｲｸﾞﾚｰﾄﾞ	0.01 mg/L 以下	ﾊｯﾄﾞｽﾍﾞｰｽ-ｶﾞｽｸﾞﾚｰﾄﾞ法-質量分析法
基19	ﾄﾘｸﾞﾚｰﾄﾞ	0.01 mg/L 以下	ﾊｯﾄﾞｽﾍﾞｰｽ-ｶﾞｽｸﾞﾚｰﾄﾞ法-質量分析法
基20	ﾊﾟｰﾌﾙｵﾛｶﾞｰﾄﾞｽﾙﾌｵﾝ酸 (PFOS) 及びﾊﾟｰﾌﾙｵﾛｶﾞｰﾄﾞ酸 (PFOA)	0.00005 mg/L 以下	固相抽出-液体ｸﾞﾚｰﾄﾞ法-質量分析法
基21	ﾊﾞﾝｼﾞﾝ	0.01 mg/L 以下	ﾊｯﾄﾞｽﾍﾞｰｽ-ｶﾞｽｸﾞﾚｰﾄﾞ法-質量分析法
基22	塩素酸	0.6 mg/L 以下	ｲﾝｸﾞﾚｰﾄﾞ法
基23	ｸﾞﾚｰﾄﾞ	0.02 mg/L 以下	液体ｸﾞﾚｰﾄﾞ法-質量分析法又は溶媒抽出-誘導体化-ｶﾞｽ
基24	ｸﾞﾚｰﾄﾞ	0.06 mg/L 以下	ﾊｯﾄﾞｽﾍﾞｰｽ-ｶﾞｽｸﾞﾚｰﾄﾞ法-質量分析法
基25	ｼﾞｸﾞﾚｰﾄﾞ	0.03 mg/L 以上	液体ｸﾞﾚｰﾄﾞ法-質量分析法又は溶媒抽出-誘導体化-ｶﾞｽ
基26	ｼﾞｸﾞﾚｰﾄﾞ	0.1 mg/L 以下	ﾊｯﾄﾞｽﾍﾞｰｽ-ｶﾞｽｸﾞﾚｰﾄﾞ法-質量分析法
基27	臭素酸	0.01 mg/L 以下	ｲﾝｸﾞﾚｰﾄﾞﾌﾞﾗｽﾞｰｽﾄﾗｰﾓｰ吸光光度法
基28	総ﾄﾘｸﾞﾚｰﾄﾞ	0.1 mg/L 以下	23, 25, 29, 30 項の濃度の総和
基29	ﾄﾘｸﾞﾚｰﾄﾞ	0.03 mg/L 以下	液体ｸﾞﾚｰﾄﾞ法-質量分析法又は溶媒抽出-誘導体化-ｶﾞｽ
基30	ﾌﾞﾙｰｼﾞｸﾞﾚｰﾄﾞ	0.03 mg/L 以下	ﾊｯﾄﾞｽﾍﾞｰｽ-ｶﾞｽｸﾞﾚｰﾄﾞ法-質量分析法
基31	ﾌﾞﾙｰｼﾞ	0.09 mg/L 以下	ﾊｯﾄﾞｽﾍﾞｰｽ-ｶﾞｽｸﾞﾚｰﾄﾞ法-質量分析法
基32	ﾌﾙｰﾄﾞ	0.08 mg/L 以下	誘導体化-高速液体ｸﾞﾚｰﾄﾞ法又は溶媒抽出-誘導体化-ｶﾞｽｸﾞﾚｰﾄﾞ法-質量分析法
基33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下	誘導結合ﾌﾞﾗｽﾞｰ質量分析法又は誘導結合ﾌﾞﾗｽﾞｰ発光分光分析法
基34	ｱﾙﾐﾝｲﾑ及びその化合物	0.2 mg/L 以下	誘導結合ﾌﾞﾗｽﾞｰ質量分析法又は誘導結合ﾌﾞﾗｽﾞｰ発光分光分析法
基35	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下	誘導結合ﾌﾞﾗｽﾞｰ質量分析法又は誘導結合ﾌﾞﾗｽﾞｰ発光分光分析法
基36	銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下	誘導結合ﾌﾞﾗｽﾞｰ質量分析法又は誘導結合ﾌﾞﾗｽﾞｰ発光分光分析法
基37	ﾄﾞｲｸﾞﾚｰﾄﾞ及びその化合物	200 mg/L 以下	ﾌﾟﾚｰﾓｰ原子吸光光度法又は誘導結合ﾌﾞﾗｽﾞｰ発光分光分析法
基38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05 mg/L 以下	誘導結合ﾌﾞﾗｽﾞｰ質量分析法又は誘導結合ﾌﾞﾗｽﾞｰ発光分光分析法
基39	塩化物ｲﾝ	200 mg/L 以下	ｲﾝｸﾞﾚｰﾄﾞ法
基40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300 mg/L 以下	滴定法

基41	蒸発残留物	500 mg/L 以下	重量法
基42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l 以下	固相抽出-高速液体クロマトグラフ法
基43	ジエオキシ	0.00001 mg/L 以下	ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ-質量分析法
基44	2-メチルイソブチロール	0.00001 mg/L 以下	ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ-質量分析法
基45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下	固相抽出-誘導体化-高速液体クロマトグラフ法
基46	フェノール類	0.005 mg/L 以下	固相抽出-誘導体化-ガスクロマトグラフ-質量分析法又は固相
基47	有機物(全有機炭素)	3 mg/L 以下	全有機炭素計測定法
基48	PH値	5.8~8.6	ガラス電極法
基49	味	異常でないこと	官能法
基50	臭気	異常でないこと	官能法
基51	色度	5 度以下	透過光測定法
基52	濁度	2 度以下	積分球式光電光度法又は透過光測定法

資料7：水質管理目標設定項目の検査方法

NO	水質管理目標設定項目	目標値	検査方法
目01	アミン及びその化合物	0.02mg/L以下	水素化物発生-原子吸光光度法、水素化物発生-ICP法、ICP-MS法
目02	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下（暫定）	ICP-MS法、固相抽出-ICP法
目03	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	誘導結合プラズマ質量分析法
目05	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	PT-GC-MS法、HS-GC-MS法
目08	トレン	0.4mg/L以下	PT-GC-MS法、HS-GC-MS法
目09	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下	溶媒抽出-GC-MS法
目10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	イオンクロマトグラフ法、イオンクロマトグラフ-ホストラム吸光光度法
目12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	イオンクロマトグラフ法、イオンクロマトグラフ-ホストラム吸光光度法
目13	ジクロロメトリル	0.01mg/L以下（暫定）	溶媒抽出-GC-MS法
目14	抱水コロアル	0.02mg/L以下（暫定）	溶媒抽出-GC-MS法
目15	農薬類	1以下（総農薬方式）	農薬ごとに定められた方法による
目16	残留塩素	1mg/L以下	ジチル-ペーフェリジアミン法
目17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10~100mg/L	フリューム-原子吸光光度法、ICP法、イオンクロマトグラフ法、滴定法
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	フリューム-原子吸光光度法、ICP法、ICP-MS法
目19	遊離炭酸	20mg/L以下	滴定法
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	PT-GC-MS法、HS-GC-MS法
目21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	PT-GC-MS法、HS-GC-MS法
目22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3mg/L以下	滴定法
目23	臭気強度（TON）	3以下	官能法
目24	蒸発残留物	30~200 mg/L	重量法
目25	濁度	1度以下	比濁法、透過光測定法、連続自動測定機器による透過光測定法、積分球式光電光度法、連続自動測定機器による積分球式光電光度法、散乱光測定法、透過散乱法
目26	pH値	7.5程度	ガラス電極法、連続自動測定機器によるガラス電極法
目27	ランゲリア指数	-1程度以上とし、極力0に近づける	計算法
目28	従属栄養細菌	2000個/mL以下（暫定）	R2A寒天培地法
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	PT-GC-MS法、HS-GC-MS法
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	フリューム-原子吸光光度法、ICP法、ICP-MS法

※目04、目06、目07、目11は水質管理目標設定項目から削除されているため欠番としています。